



LEGENDA:

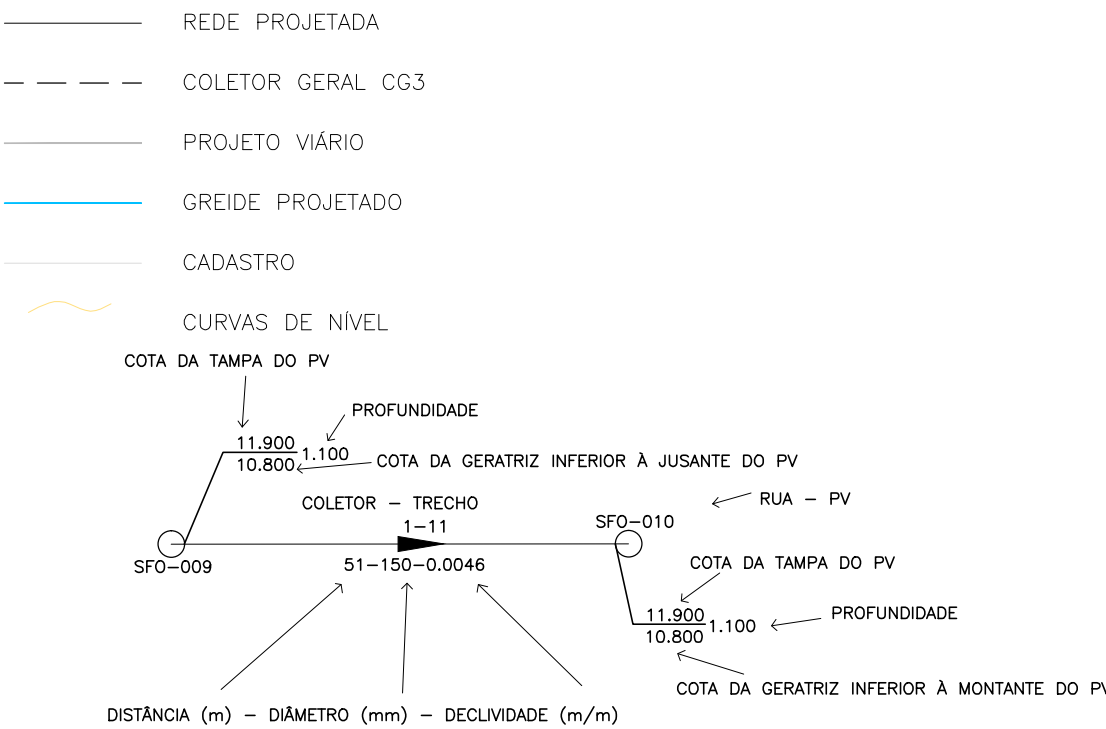

OBSERVAÇÕES:

- QUANDO A COTA DA GERATRIZ INFERIOR À MONTANTE DO PV NÃO É ASSINALADA, ADOTAR A MESMA COTA DA GERATRIZ INFERIOR À JUSANTE, NO MESMO PV.
- OS TRECHOS DE REDE ONDE NÃO CONSTA O DIÂMETRO POSSUEM DN 150mm E AS TUBULAÇÕES SÃO EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NBR 7362).
- COTAS E DISTÂNCIAS EM METROS.
- COTAS UTILIZADAS DO GREIDE FORNECIDO PELA UGP.

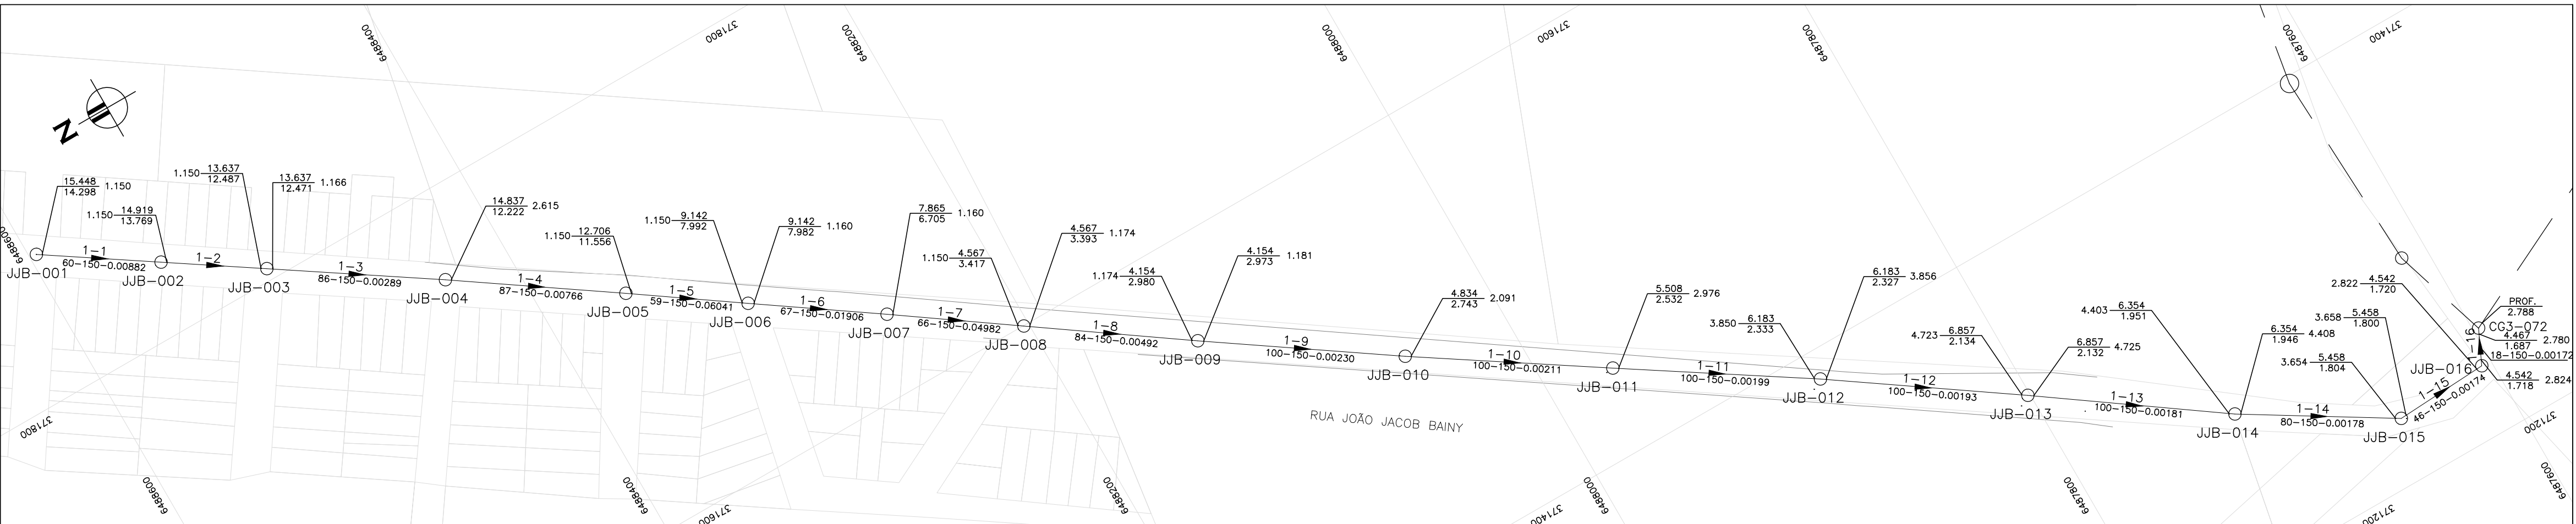

00	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
01	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
02	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
03	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
04	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
05	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
06	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
07	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
08	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
09	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
10	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
11	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
12	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
13	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
14	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
15	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
16	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
17	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
18	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
19	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
20	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
21	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
22	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
23	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
24	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
25	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
26	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
27	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
28	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
29	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
30	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
31	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
32	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
33	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
34	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
35	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
36	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
37	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
38	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
39	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
40	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
41	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
42	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
43	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
44	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
45	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
46	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
47	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
48	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
49	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
50	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
51	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
52	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
53	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
54	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
55	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
56	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
57	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
58	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
59	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
60	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
61	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
62	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
63	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
64	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
65	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
66	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
67	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
68	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
69	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
70	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
71	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
72	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
73	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
74	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
75	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
76	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
77	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
78	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
79	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
80	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
81	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
82	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
83	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
84	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
85	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
86	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
87	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
88	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
89	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
90	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
91	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
92	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
93	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
94	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
95	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
96	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
97	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
98	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
99	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA
100	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
PROJETO EXECUTIVO PARA REDE COLETORA EM SETE VIAS DO BAIRRO TRÊS VENDAS - PELOTAS/RS			
CLIENTE	TÍTULO DO DESENHO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	REDE COLETORA RUA JOÃO JACOB BAINY (JUB) PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL		
CÓDIGO	ESCALA	NOME DO ARQUIVO	DATA
EG0185-D-JUB-RED-01	INDICADA	EG0185-D-JUB-RED-01-01.dwg	10/2014
NÚMERO DO CLIENTE			JUB-RED-01