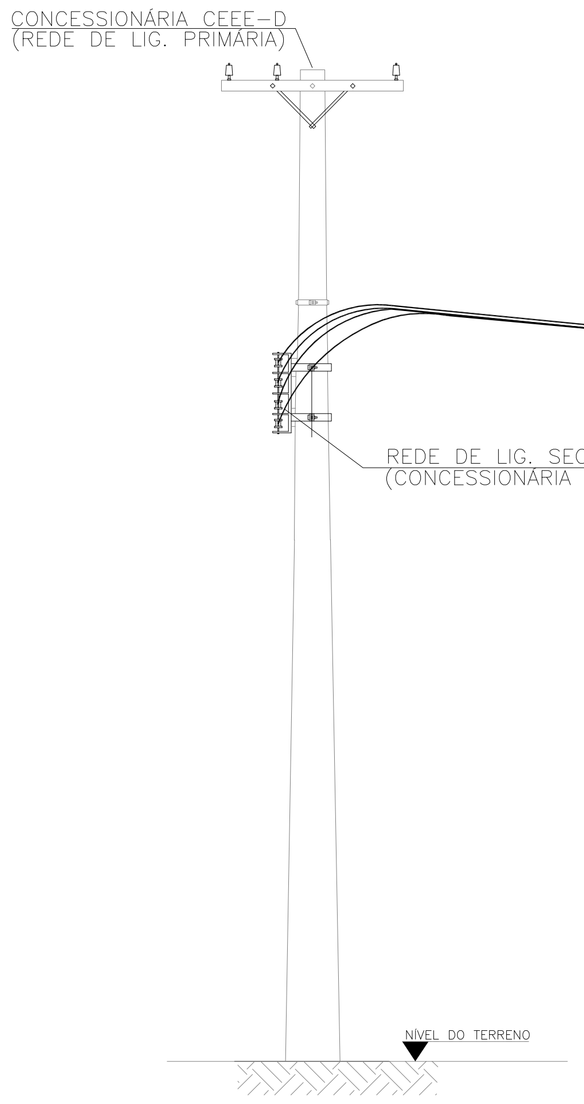

ESTRUTURA DA REDE DE LIG. PRIMÁRIA

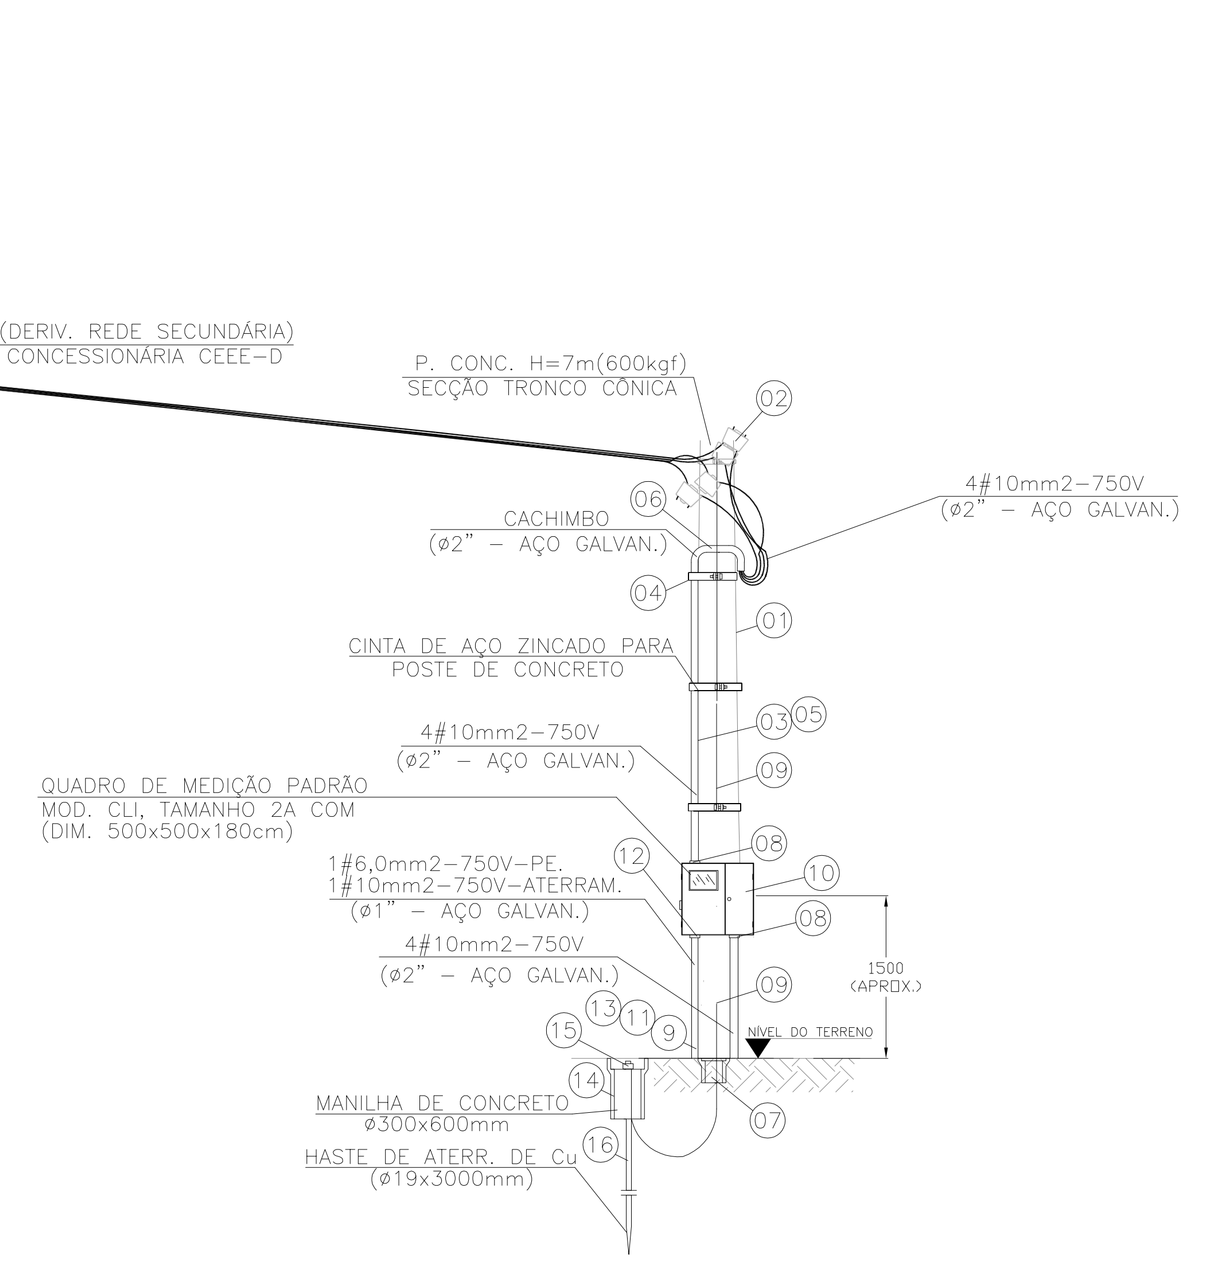

DETALHE DO RAMAL
DE ENTRADA

RELAÇÃO DE MATERIAIS – RAMAL DE ENTRADA	
1	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO – 7,0m – 600 kgf
2	CONECTOR PARALELO ESTANHADO (UNIVERSAL) P/CABO 4–10mm²
3	CABO DE COBRE SINGELO ISOLAÇÃO PVC 0,6/1 kV – 10 mm2
4	CINTA DE AÇO ZINCADO PARA POSTE DE CONCRETO
5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ø2"
6	CACHIMBO DE AÇO GALVANIZADO ø2"
7	CAIXA METÁLICA DIM. 25x25x25 cm
8	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ø2"
9	FIO DE COBRE NÚ 6 AWG TÊMPERA MEIO–DURA (CONDUTOR PE)
10	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO, MOD. CLE 2A, DIM, 500x500x180mm
11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ø1"
12	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ø1"
13	CABO DE COBRE NU 10 mm2 (ATERRAMENTO)
14	MANILHA DE CONCRETO, DIM. ø300x600mm
15	CONECTOR DE BRONZE P/HASTE DE ATERRAMENTO Ø 19mm
16	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE (ø19x3000)mm

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHISTA	PROJETISTA	APROVADOR	DATA
01	REVISÃO 1 CONFORME ANÁLISE CEEE 10-09-2015	AURELIO F.	AURELIO F.	GLAUBER S.	22/09/2015
00	EMISSÃO INICIAL	AURELIO FERRER	AURELIO FERRER	GLAUBER S.	23/07/2015

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

CONTRATADO

CLIENTE

PREFEITURA DE PELOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RÓTULA, PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO E TRAVESSIA SOBRE O CANAL DA AV. SÃO FRANCISCO DE PAULA, QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONÇALVES E UMA PONTE NA AV. IDELFONSO S. LOPES

TÍTULO DO DESENHO

QUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONÇALVES
PROJETO ELETRICO – DETALHE DE INSTALAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA – VISTA " E E"
AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME DO ARQUIVO	NÚMERO DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO
ENG. GLAUBER C. SILVEIRA	EG0188-D-CAN-ELE-07-01	01	22/09/2015

ESCALA	CÓDIGO DO DESENHO
1:400	CAN–ELE–07–01