



01 DETALHE DERIVAÇÃO DE ENERGIA
S/ESCALA

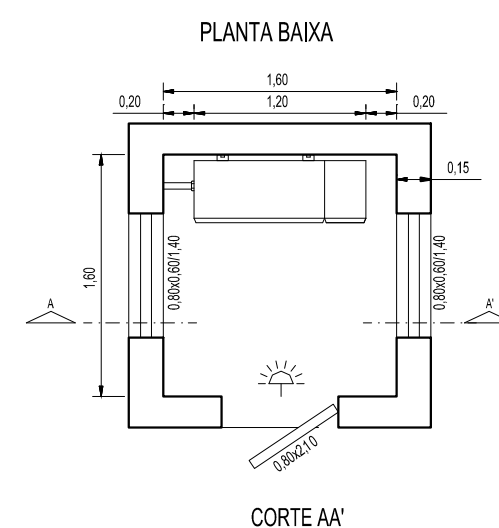

02 DETALHE CASA DE MEDIÇÃO
S/ESCALA

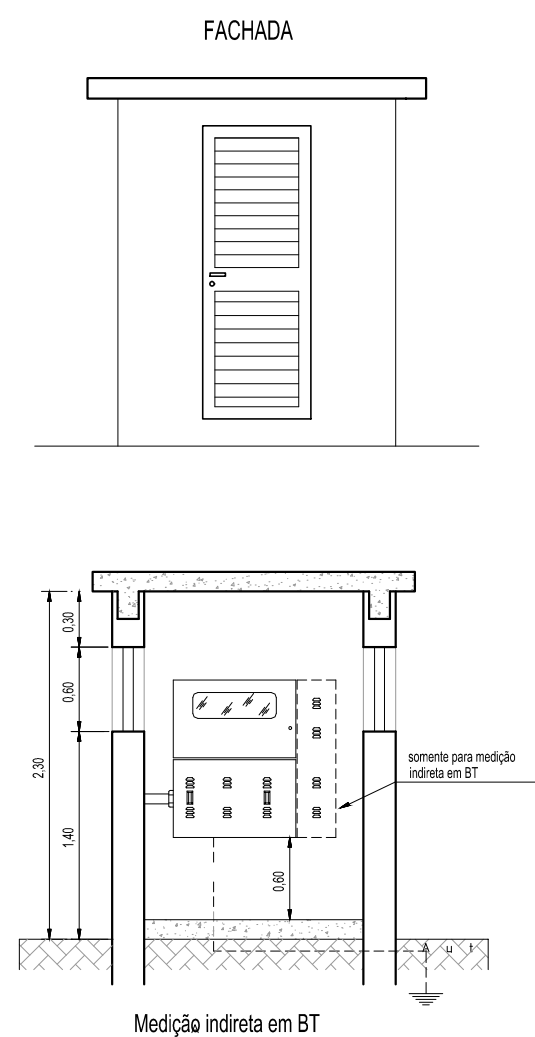

Notas:

1. As janelas e a porta devem ser metálicas com venezianas fixas;
2. A área de ventilação deve atender à especificação do item 7.3."e";
3. A medição deve ser indireta em BT nos seguintes casos:
rede 380/220 V com transformador de 75 a 300 kVA.
4. Medidas em metros



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2	Prancha
DET. GERAL CASA DE MEDIÇÃO/ DERIVAÇÃO DE ENERGIA - EMEI'S	02/02
EQUIPE TÉCNICA DA UGP	Escala
Engº. Eletricista Rogério da Silveira Freitas - CREA RS 146900	s/ escala
	Data
	JAN / 2016