

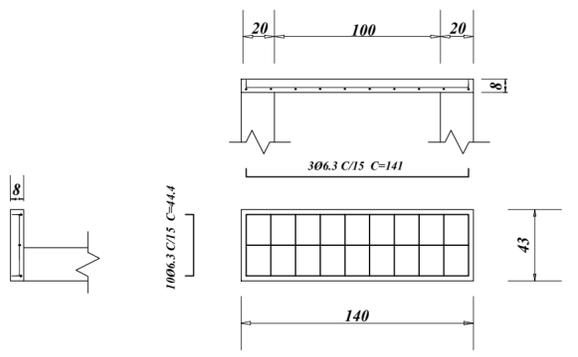



1 IMPLANTAÇÃO  
S/ ESC.

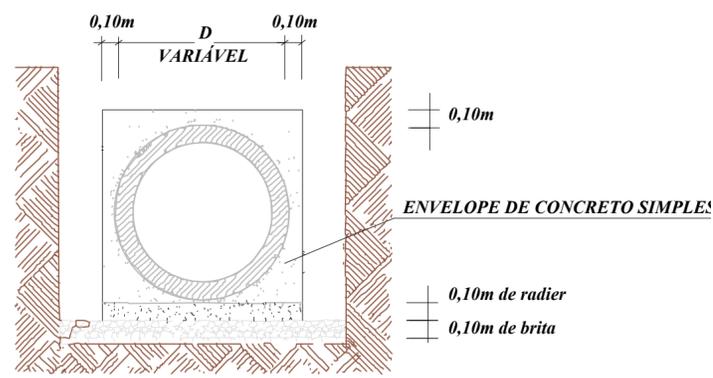

3 TAMPAS DE 43x140x8  
PESO : 115 Kg/TAMPA

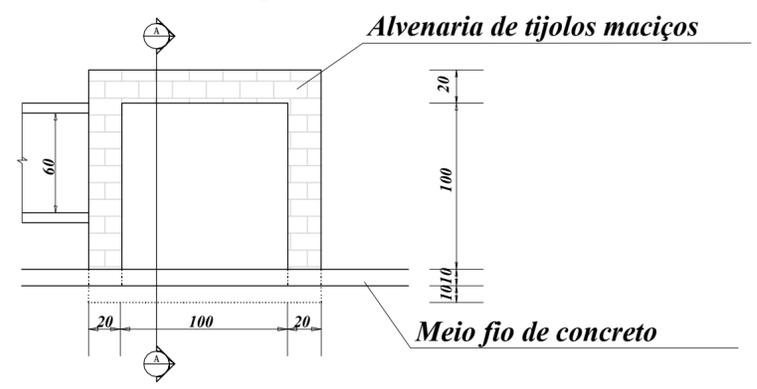

2 DETALHES DRENAGEM  
1:30

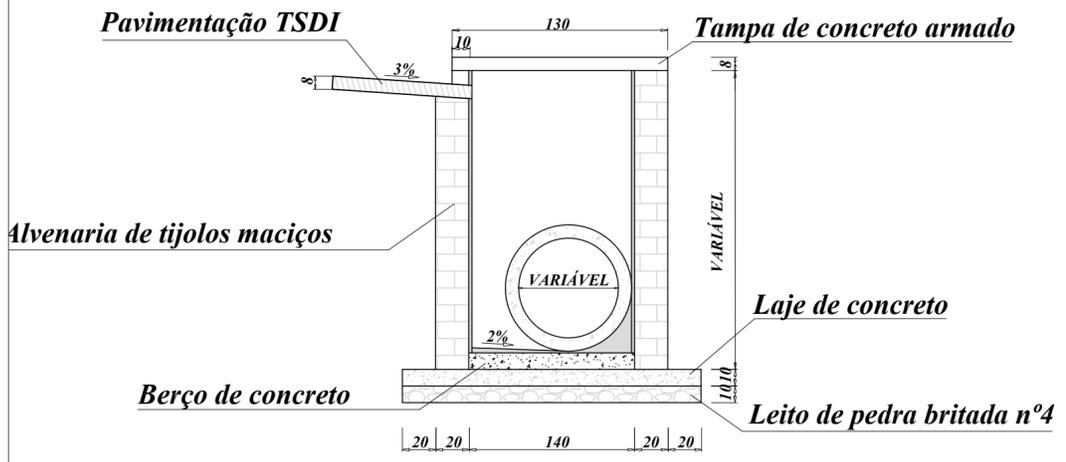

Alvenaria de tijolos maciços

Pavimentação TSDI

Tampa de concreto armado

Laje de concreto

Berço de concreto

Leito de pedra britada nº4

OBS:  
1 - Regularizar e compactar o subleito em até 20 cm de espessura, antes da execução da camada de base;  
2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.



SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS


TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO  
Execução de tratamento superficial duplo com penetração invertida

Prancha  
**01/01**


EQUIPE TÉCNICA DA UGP  
Assessoria Técnica: Coordenador: Jair Seidel  
Eng. Civil Eduardo Schüller  
CREA 159759

Escala  
indicada  
Data  
out/ 2016

Rua Professor Araújo, nº. 1653, Centro, CEP 96020-360, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3284-4403  
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

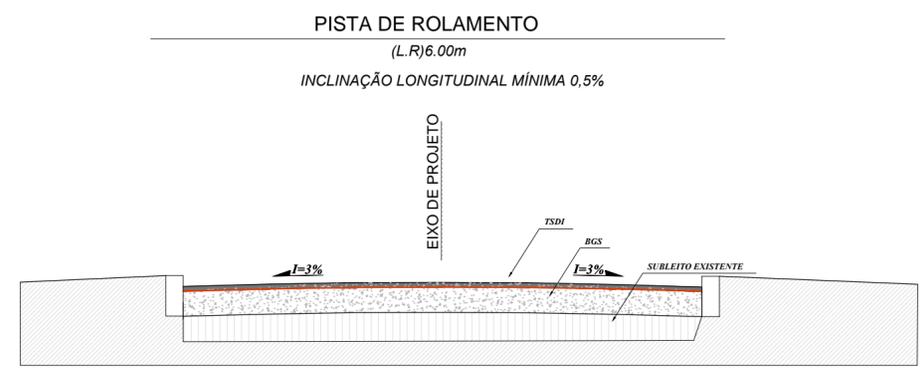

4 SEÇÃO TIPO  
S/ ESC.

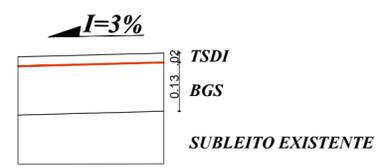

3 SEÇÃO TSDI  
medidas em metros