




NORMAS E DOC. DE REFERÊNCIA	
REF.	TÍTULO
NBR 05626	INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
NBR 10844/89	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAIS
NBR 08160	SISTEMA PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
NBR 12207	PROJETO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO SANITÁRIO

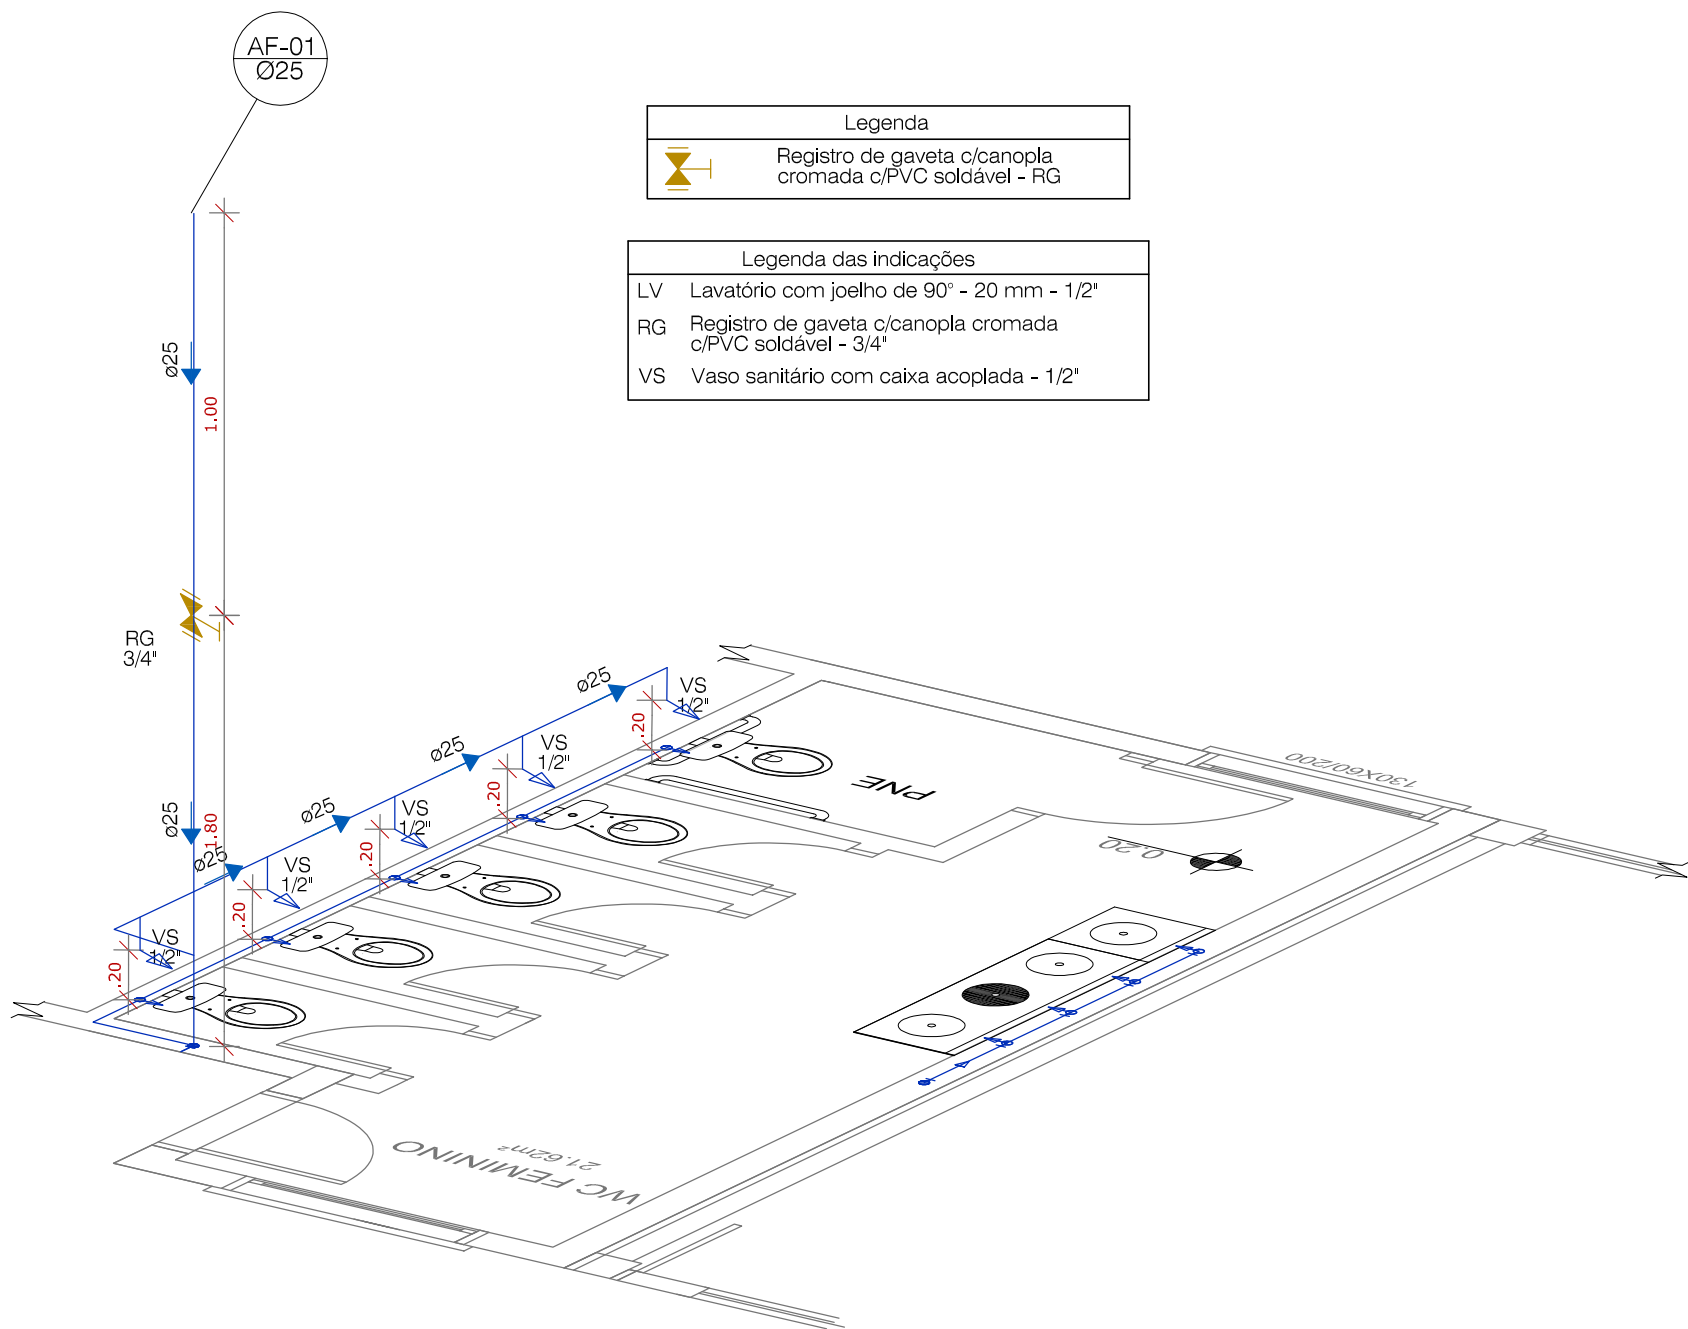


01 DETALHE ISOMÉTRICO 01
WC's (CAF's 3 e 4) ESC.: 1:25

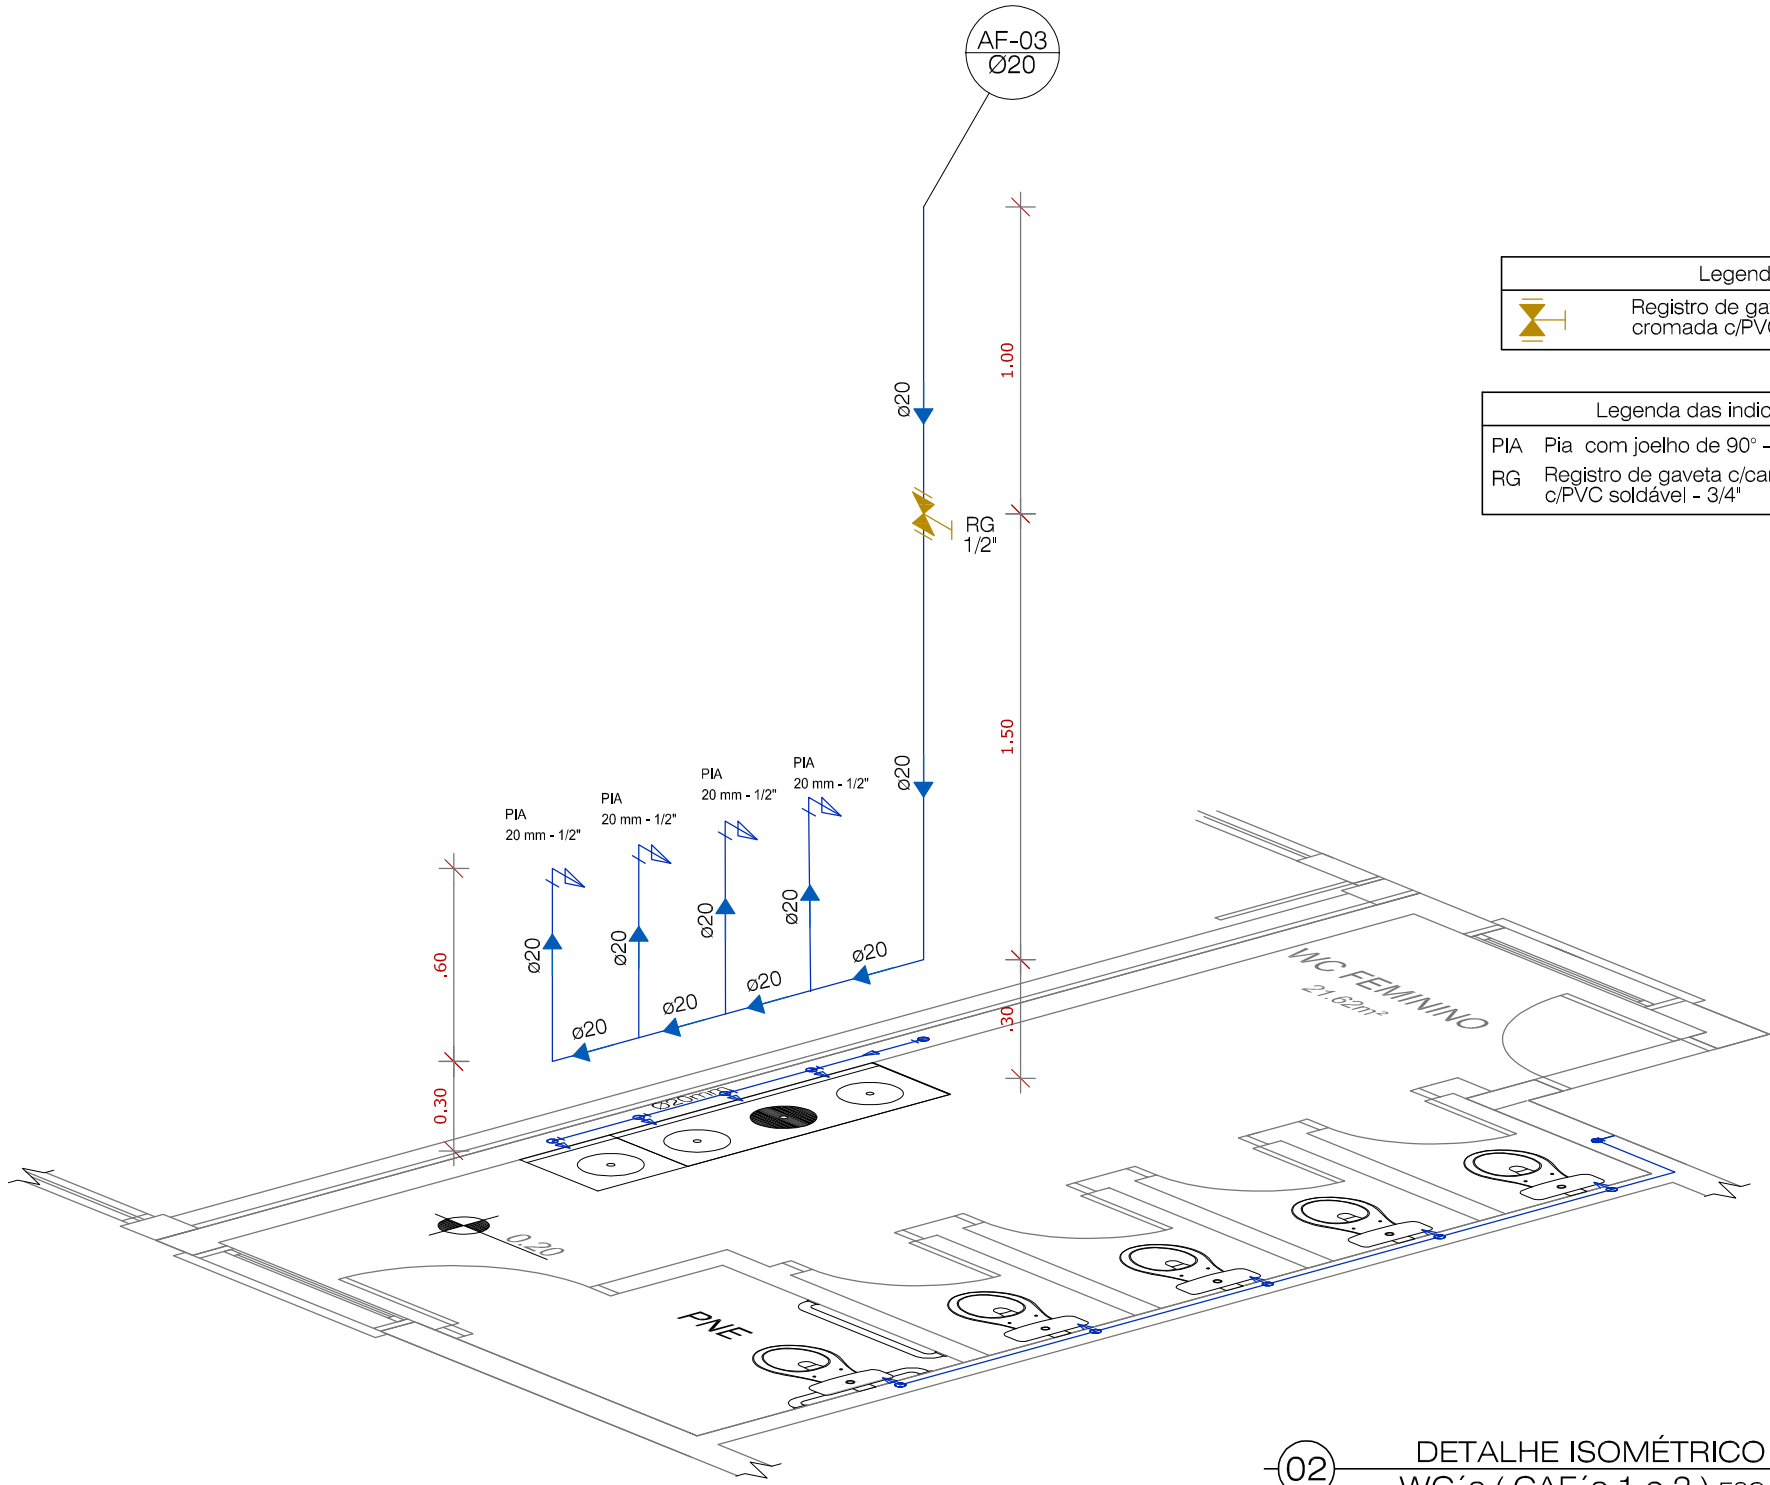

02 DETALHE ISOMÉTRICO 02
WC's (CAF's 1 e 2) ESC.: 1:25

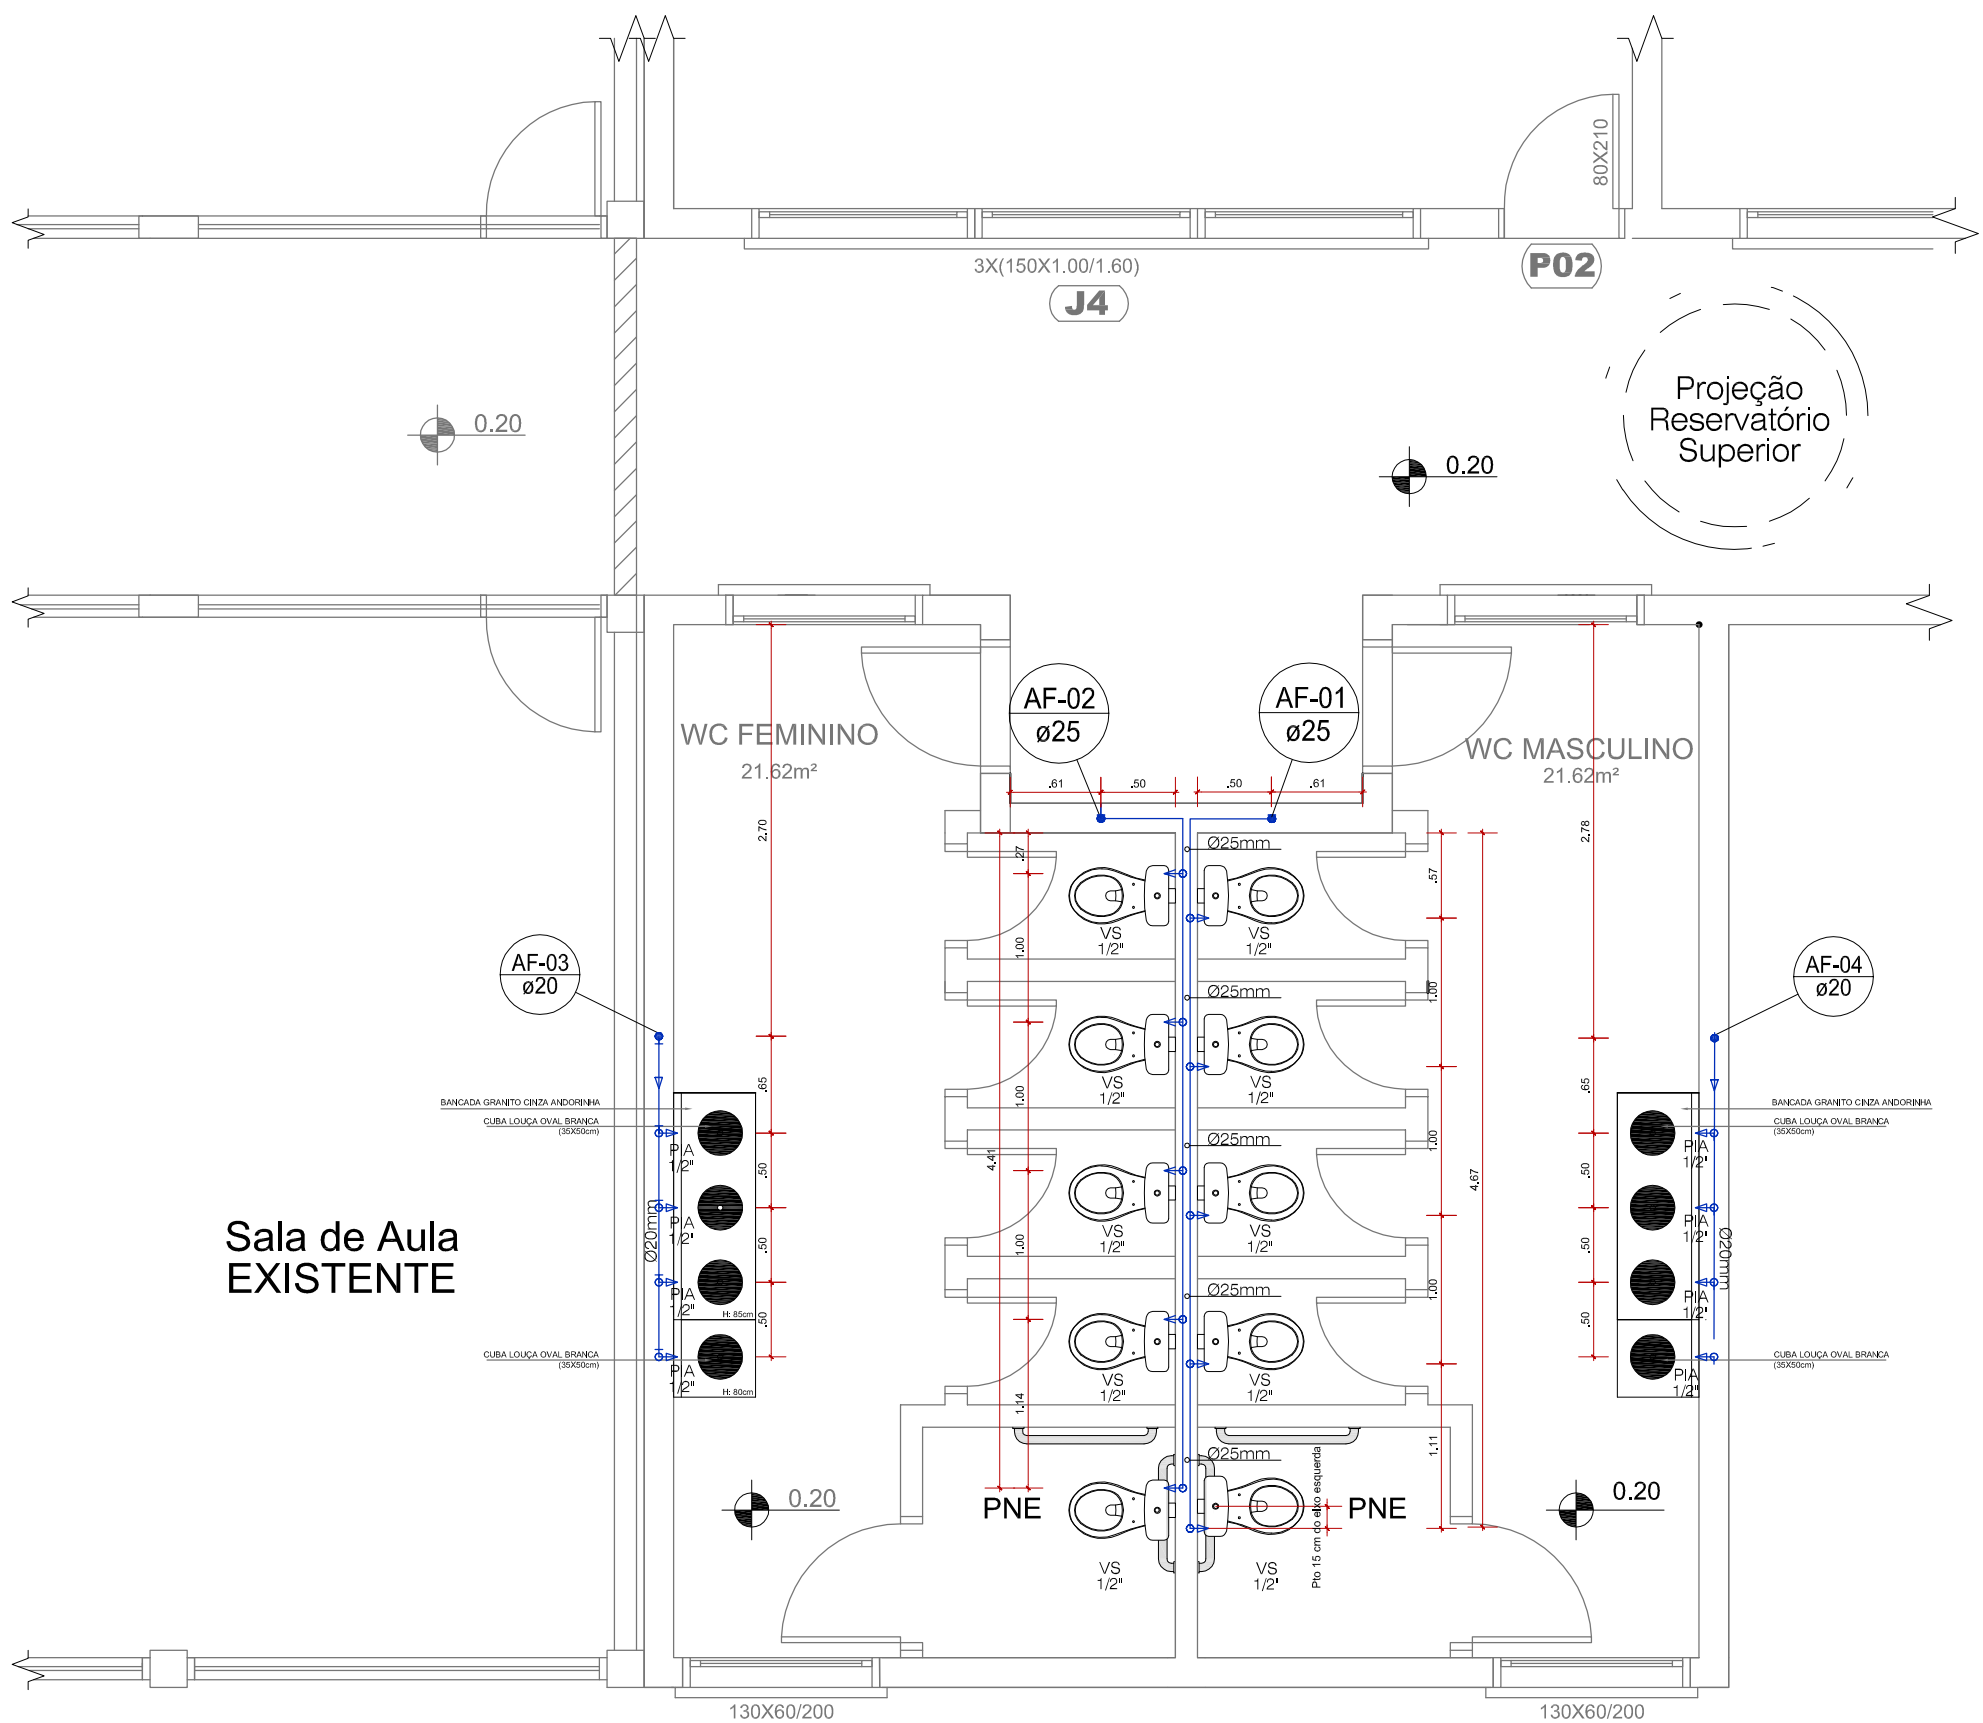

01 PLANTA BAIXA PAV. ÚNICO
ÁREA A CONSTRUIR
ESC.: 1:50

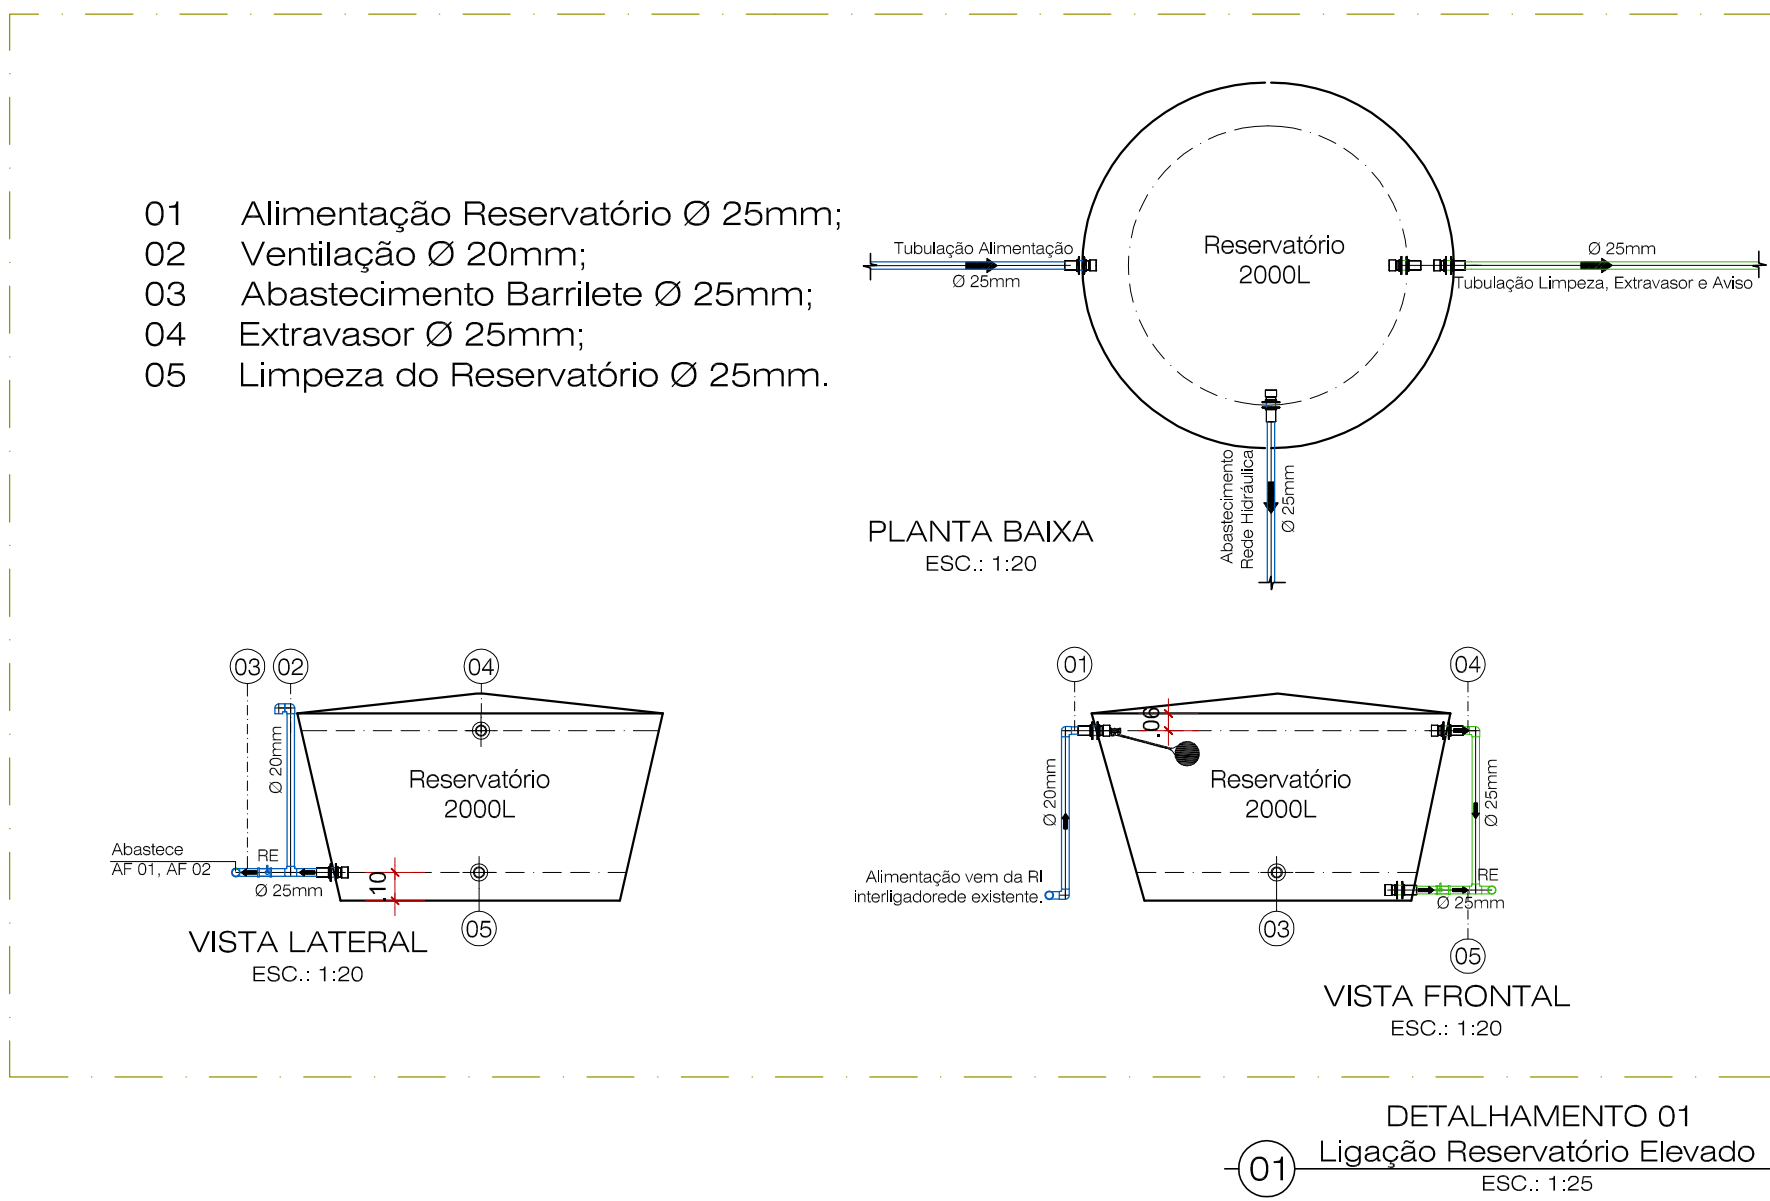

01 DETALHAMENTO 01
Ligação Reservatório Elevado
ESC.: 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 20mm - 1/2"
PIA	Plia de Cozinha com joelho de 90° - 20mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"
RP	Registro Pressão - 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"
TS	Torneira de Serviço - 20mm x 1/2"

LEGENDA/CONVENÇÕES	
	Coluna de Alimentação de Água Fria
	Alimentador Predial - Água Fria
	Tubulação PVC - Enterrada
	Tubulação PVC - Água Fria
	Sentido do Fluxo
	Obs.: Tubulações sem indicação na Planta serão de Ø 25mm.

ALTURA DE INSTALAÇÃO ESPERAS	
Apêndices de Utilização	Altura da Tarefa Relação Piso
Lavatório	0,45m
Torneira de Serviço	0,50m
Vaso Sanitário	0,20m
Registro de Gaveta	0,80m
Registro de Pressão	1,35m

LEGENDA	
	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG
	Registro de pressão latão - RP

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas prefeitura de
vamos compartilhar a cidade

AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIO MENEGETTI
ESTEREOGRAMA E DETALHAMENTOS

Prancha
PH 02/05

EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS SEPLAG

Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0
Arq. Elise Lopes Dutra - CAU RS 46844-4
Arq. Juliana Cunha - CAU RS 65378-0
Eng. Mirela Miranda - CREA RS 146.401
Eng. Patricia Walzer - CREA RS 139.996
Eng. Rodrigo Freitas - CREA RS 187.335

Escala
INDICADA

Data
JULHO / 2017

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br