


USO DE VOZ E ÁUDIO
ESCALA: 1/50

LEGENDAS	
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR DUPLO
	INTERRUPTOR TRIPLO
	TOMADA BAIXA h=0,30 m
	TOMADA ALTA h=2,00 m
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 40W
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 60W
	FASE, NEUTRO, RETORNO E FIO TERRA
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

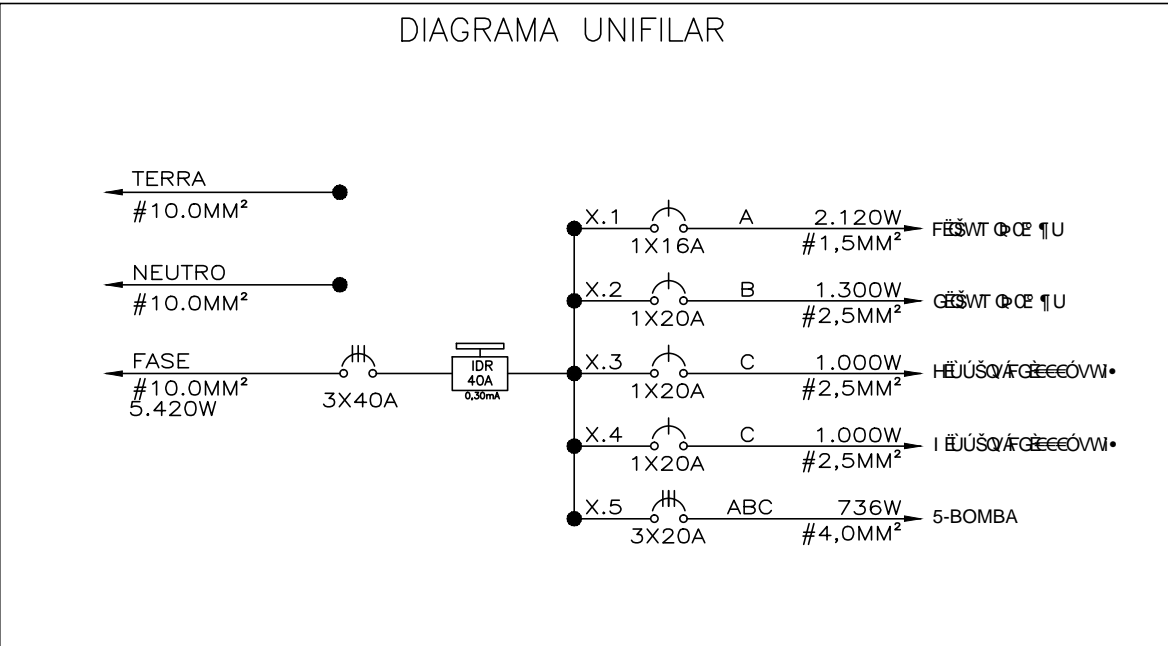

QUADRO DE CARGAS - CD 2									
CIRCUITOS	LÂMPADAS		TOMADAS		MOTOR	TOTAL	FIO	DISJUNTOR	FASE
	40W	60W	100W	1.000W	1CV	W	mm²	A	
1	44	06	—	—	—	2.120	1.5	16	A
2	—	—	13	—	—	1.300	2.5	20	B
3	—	—	—	01	—	1.000	2.5	20	C
4	—	—	—	01	—	1.000	2.5	20	A
5	—	—	—	01	01	736	4.0	20	ABC
TOTAL	1.760	360	1.300	2.000	736	6.156	10.0	40	ABC

BALANCEAMENTO DE FASES
FASE A - 2.365,33W
FASE B - 1.545,33W
FASE C - 2.245,33W

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

prefeitura de Pelotas
vamos compartilhar a cidade

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Prancha 03/03

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Escala 1 / 50

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.rs.gov.br

Data AGO/ 2017